

Măsuri de apărare împotriva incendiilor **pe timpul sezonului rece**

În perioada sezonului rece, numărul de incendii produse la locuințe și gospodării ale cetățenilor și operatori economici crește, iar pagubele materiale sunt de cele mai multe ori însemnate. Uneori, flăcările iau vieți omenești. Acest lucru se întâmplă, de cele mai multe ori, din neglijența oamenilor, care nu își iau toate măsurile pentru evitarea acestor tragedii.

Cauze precum sisteme de încălzire defecte, mijloace de încălzire improvizate sau lăsate în funcțiune fără supraveghere, coșuri și burlane de fum defecte ori necurățate sau cenușa, jarul și scânteele sărite din sistemul de încălzire pe materiale combustibile din apropiere, conduc la statistici îngrijorătoare.

La exploatarea sobelor cu și fără acumulare de căldură

- verificați cu grijă sobele, canalele și coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteeilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
- tencuiți și zugrăviți cu var partea din pod a coșului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor;
- curățați canalele și coșurile de fum premergător sezonului rece;
- montați pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiunile de 0,50 x 0,70 m;
- nu introduceți în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsați ușa de la focar deschisă și nu supraîncălziți sobele;
- se interzice uscarea lemnului pe sobele metalice, uscarea rufelor pe cuptorul sobei și lăsarea nesupravegheată a focului;
- cenușa și jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale și se sting cu apă;
- nu lăsați copiii nesupravegheați în încăperi unde sunt în funcțiune mijloace de încălzire.

La exploatarea mijloacele de încălzire locale sau centrale care folosesc combustibil lichid și/ sau gazos se recomandă următoarele măsuri:

- verificarea etanșeității conductelor de alimentare cu combustibil;
- interzicerea supraalimentării cu combustibil;

- interzicerea alimentării cu combustibil lichid atunci când mijlocul de încălzire este în stare de funcționare;
- curățarea periodică a conductelor de alimentare și duzelor de pulverizare;
- interzicerea folosirii buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune sau cu garnituri deteriorate ori cu furtun de cauciuc fisurat;
- la aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale se aerisește camera, după care întotdeauna se aprinde mai întâi chibritul și apoi se manevrează robinetul de alimentare cu gaz;
- montarea centralelor se va efectua numai de către personal autorizat;
- folosirea reguletoarelor de presiune în perfectă stare de funcționare;
- suspendarea utilizării centralelor termice la apariția avariilor sau a oricăror altor defecțiuni și solicitarea intervenției persoanelor autorizate pentru înlăturarea deficiențelor apărute.

La exploatarea aparatelor electrice de încălzire și a instalațiilor electrice

- nu utilizați instalații electrice defecte efectuate de personal neautorizat, montate direct pe materialele combustibile, cu improvizații, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant, etc;
- nu suprasolicitați circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depășesc puterea nominală a acestora;
- nu utilizați mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
- supravegheați permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcțiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecție (termostat), deoarece acestea pot să nu funcționeze la parametrii prevăzuți, și deconectați-le în cazul în care apar defecțiuni.

Respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor și adoptarea unei atitudini preventive de către populație pot să asigure evitarea unor evenimente negative în urma cărora pot apărea victime omenești și pagube materiale însemnate.

MĂSURI PREVENTIVE SEZON RECE

Pentru instalații de încălzire centrală

- în încăperea centralei termice nu se depozitează obiecte sau materiale ce nu au legătură cu exploatarea acesteia;
- centrala se echipează cu aparate de măsură și control a temperaturii, presiunii din cazan și conducte, indicatoare de nivel pentru combustibil, supape de siguranță sau;
- coșurile de evacuare a fumului se izolează corespunzător față de materialele combustibile;
- centralele termice vor fi montate și verificate numai de către firme autorizate în acest scop;
- nu montați centrale termice și boilere pentru apă caldă în alte spații decât cele admise de reglementările legale;



FOCUL - PERICOL PENTRU COPII!

Prevenirea incendiilor provocate de copii


- supravegheați permanent focul și nu lăsați copiii singuri în casă cu sobe, plite, radiatoare și/sau aparate electrice aflate în funcțiune;
- păstrați chibriturile, brichetele și alte surse de foc în locuri în care copiii nu au acces;
- înlăturați orice curiozitate a copiilor în legătură cu focul, explicându-le cu răbdare pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru viața lor;
- o dată cu creșterea, copii trebuie învățați cum să utilizeze sursele de foc și cum să se comporte în situații de pericol.
- înlăturați orice curiozitate a copiilor în legătură cu focul, explicându-le cu răbdare pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru viața lor;




MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR, PENTRU PERIOADA SEZONULUI RECE, LA GOSPODĂRIILE ȘI LOCUINȚELE CETĂȚENEȘTI

La amenajarea și utilizarea afumătorilor

- se interzice folosirea afumătoarelor improvizate sau amplasarea acestora în șuri, magazii, sub șoproane ori lângă materiale combustibile;
- afumătoarele se vor amplasa independent de celelalte construcții din gospodărie
- afumătoarele se vor confecționa din zidării de cărămidă și materiale incombustibile.

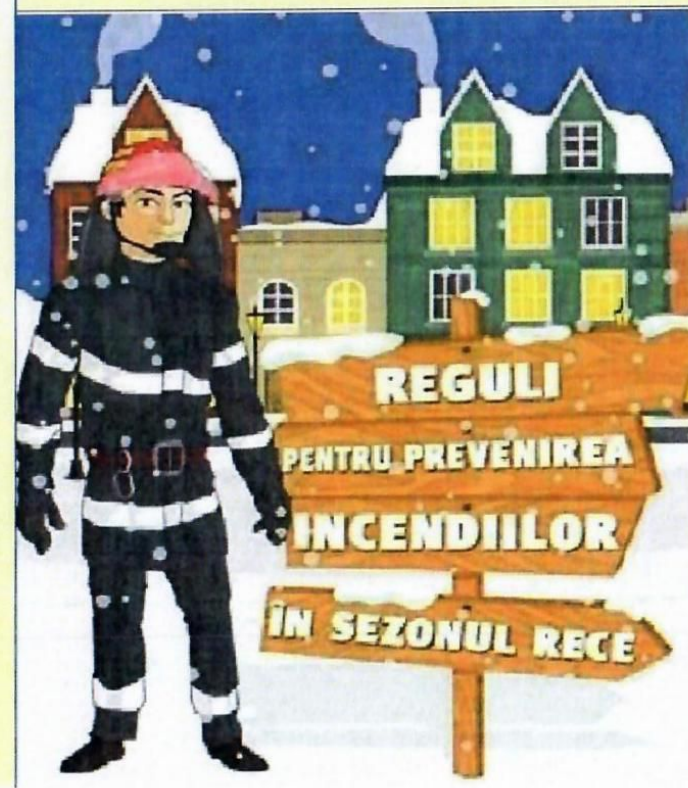

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR SPECIFICE SEZONULUI RECE

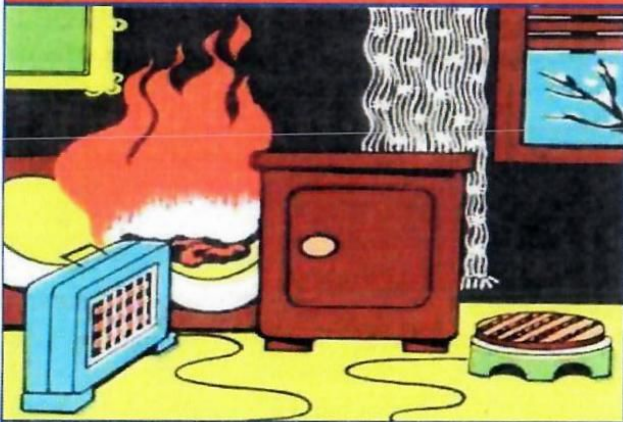

Din datele statistice, în perioada sezonului rece, cele mai multe incendii se înregistrează la gospodăriile cetățenești.

Pericolul de incendiu la gospodăriile populației crește, datorită mai multor factori:

- * **coșurilor de fum defecte sau necurățate;**
- * **utilizării mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate;**
- * **suprasolicitării sistemelor și instalațiilor de încălzire.**

Pentru înlăturarea pericolului de incendiu care ar putea avea drept cauză cele menționate anterior, recomandăm respectarea următoarelor măsuri specifice:

Instalarea și folosirea sobelor

- sobele fără acumulare de căldură (metalice) se vor monta pe postament din materiale necombustibile, cu grosimea de 25-30 cm;
- sobele se vor amplasa la o distanță de minim 70 cm față de pereții din cărămidă, respectiv 1 m față de pereții din lemn;
- sobele de cărămidă vor avea pe dușumea, în fața ușilor, o tablă metalică de 70 x 50 cm
- nu este permis să se folosească sobe cu ușițele defecte;
- este interzis să se ardă în sobă lemne lungi, care pe timpul arderii nu intră în întregime în sobă;
- este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile.
- nu este permisă uscarea sau așezarea pe sobe a hainelor sau altor obiecte combustibile;
- jarul și cenușa se vor depozita numai în gropi special amenajate la o distanță de 25 – 30 m față de adăposturile de animale și de depozitele de furaje, numai după ce se vor stinge resturile de jar cu apă.



Folosirea coșurilor și a burlanelor pentru evacuarea fumului

- coșurile de fum se vor izola față de elementele combustibile ale planșeelor prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșului cu 25 cm; în spațiul dintre coș și planșeu se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile;
- coșurile se vor prelungi deasupra acoperișului cu 50 - 80 cm;
- se va realiza curățarea coșurilor de evacuare a fumului, de către personal specializat în domeniu, cel puțin o dată pe an (înaintea începerii sezonului rece);
- coșurile de zid vor fi tencuite și permanent întreținute fără crăpături și curățate.
- burlanele din metal vor fi instalate la o distanță mai mare de 70 cm față de pereții de scândură sau paiantă.
- nu este permis ca în coșuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperișului, planșeului etc.;

